

Základní informace o Portálu naměřených dat (dále jen PND)

- PND je aplikace, která slouží ke sledování naměřených hodnot elektrické energie (ihned je možné sledovat data o výrobě nebo spotřebě)
- PND umožňuje zobrazení dat prostřednictvím grafů, tabulek, statistiky nebo formou exportu do souboru
- PND má příjemné a intuitivní ovládání, které zvládne i méně zkušený uživatel

Pokyny pro přístup do PND

Přístup do PND je umožněn pouze registrovaným uživatelům, registrační údaje jsou shodné s uživatelským jménem a heslem do samoobslužné internetové aplikace Distribuční portál na adrese <https://dip.cezdistribuce.cz>. V případě, že přistupuje k naměřeným hodnotám zákazníka jiná pověřená osoba (např. energetik), je nutné, aby registraci a aktivaci poskytování naměřených dat dalším osobám provedl subjekt, kterému byly vystaveny registrační údaje zákazníka. Postup naleznete v příručce **Postup aktivace portálu naměřených dat pro průběhové měření (typ měření A, B) dalším osobám**.


Přistoupit do vlastní aplikace PND lze na adrese <https://pnd.cezdistribuce.cz> zadáním uživatelského jména a hesla, pokud nejste dosud registrováni, využijte volbu **Zaregistrovat se**. Součástí registračního procesu je i aktivace PND.

Upozornění:

Pokud se registruje zákazník typu „Podnikatel“, je součástí registrace do Distribučního portálu registrační formulář, který je nutné vyplnit a přiložit jako přílohu. Tento formulář podléhá schvalování a proces dokončení registrace se tím prodlužuje o 2 pracovní dny.

Aktivace poskytování naměřených dat

Po úspěšném přihlášení do Distribučního portálu je pro zobrazení naměřených dat nutné aktivovat poskytování naměřených dat z průběhového měření, a to na záložce Žádosti a požadavky v části **Poskytování naměřených dat → Aktivace poskytování naměřených dat z průběhového měření**.

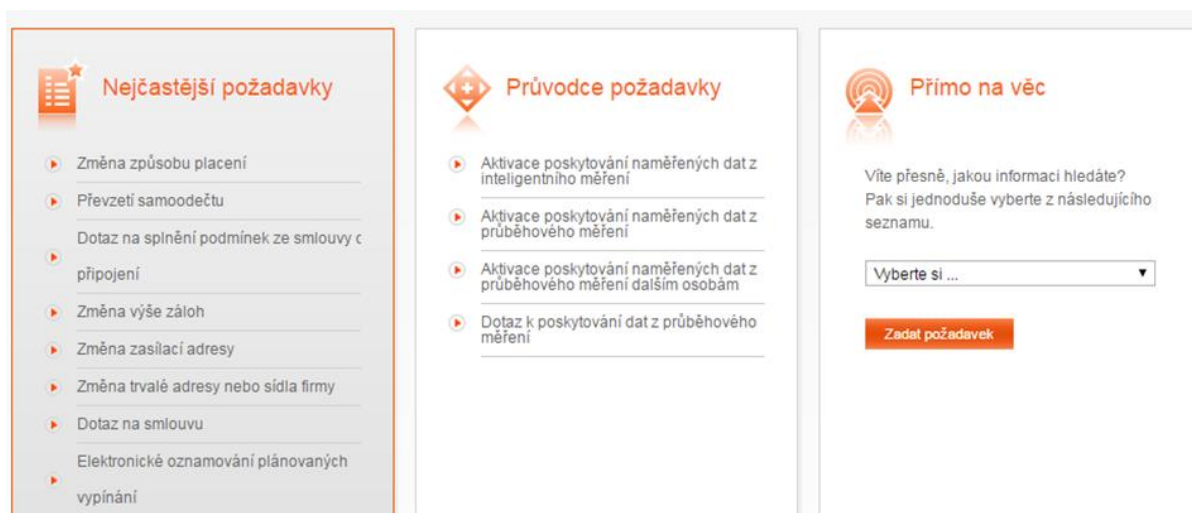

Po registraci je možné se přihlásit do aplikace, která uživateli umožňuje např. sledovat svou vyrobenou nebo spotřebovanou elektrickou energii prostřednictvím volby **Sestava → Rychlá sestava**.


Naměřené hodnoty se v PND objeví až druhý pracovní den po aktivaci. Náhled na historické naměřené hodnoty za předchozích 12 měsíců bude zpřístupněn v průběhu 2 až 5 pracovních dní od aktivace.

Vyběr pracovní plochy:

[Návod](#)

Období:
 Interval:
 Okno: Množ. zařízení:

s11 (14.04.2014 00:00 - 21.04.2014 00:00)

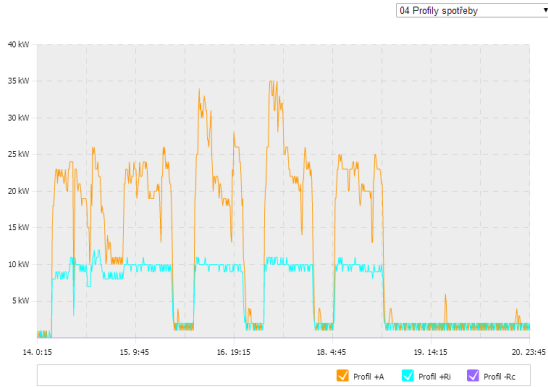

s12 (14.04.2014 00:00 - 21.04.2014 00:00)

04 Profily spotřeby

Datum	Profí +A [kW]	Profí +R [kVAr]	Profí -R [kVAr]
14. 4. 14 0:15	1	1	0
14. 4. 14 0:30	0	0	0
14. 4. 14 0:45	0	0	0
14. 4. 14 1:00	1	0	0
14. 4. 14 1:15	0	0	0
14. 4. 14 1:30	0	1	0
14. 4. 14 1:45	1	0	0
14. 4. 14 2:00	0	0	0
14. 4. 14 2:15	0	0	0
14. 4. 14 2:30	0	1	0
14. 4. 14 2:45	1	0	0
14. 4. 14 3:00	0	0	0
14. 4. 14 3:15	0	1	0
14. 4. 14 3:30	1	0	0
14. 4. 14 3:45	0	0	0
14. 4. 14 4:00	0	0	0
14. 4. 14 4:15	0	0	0
14. 4. 14 4:30	1	1	0
14. 4. 14 4:45	0	0	0
14. 4. 14 5:00	0	0	0
14. 4. 14 5:15	1	0	0
14. 4. 14 5:30	15	8	0
14. 4. 14 5:45	18	8	0

naměřená data, výpadek napětí naměřená data OK