


A VÝROBNY DO 100 kW NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - PŘÍMÉ PRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ

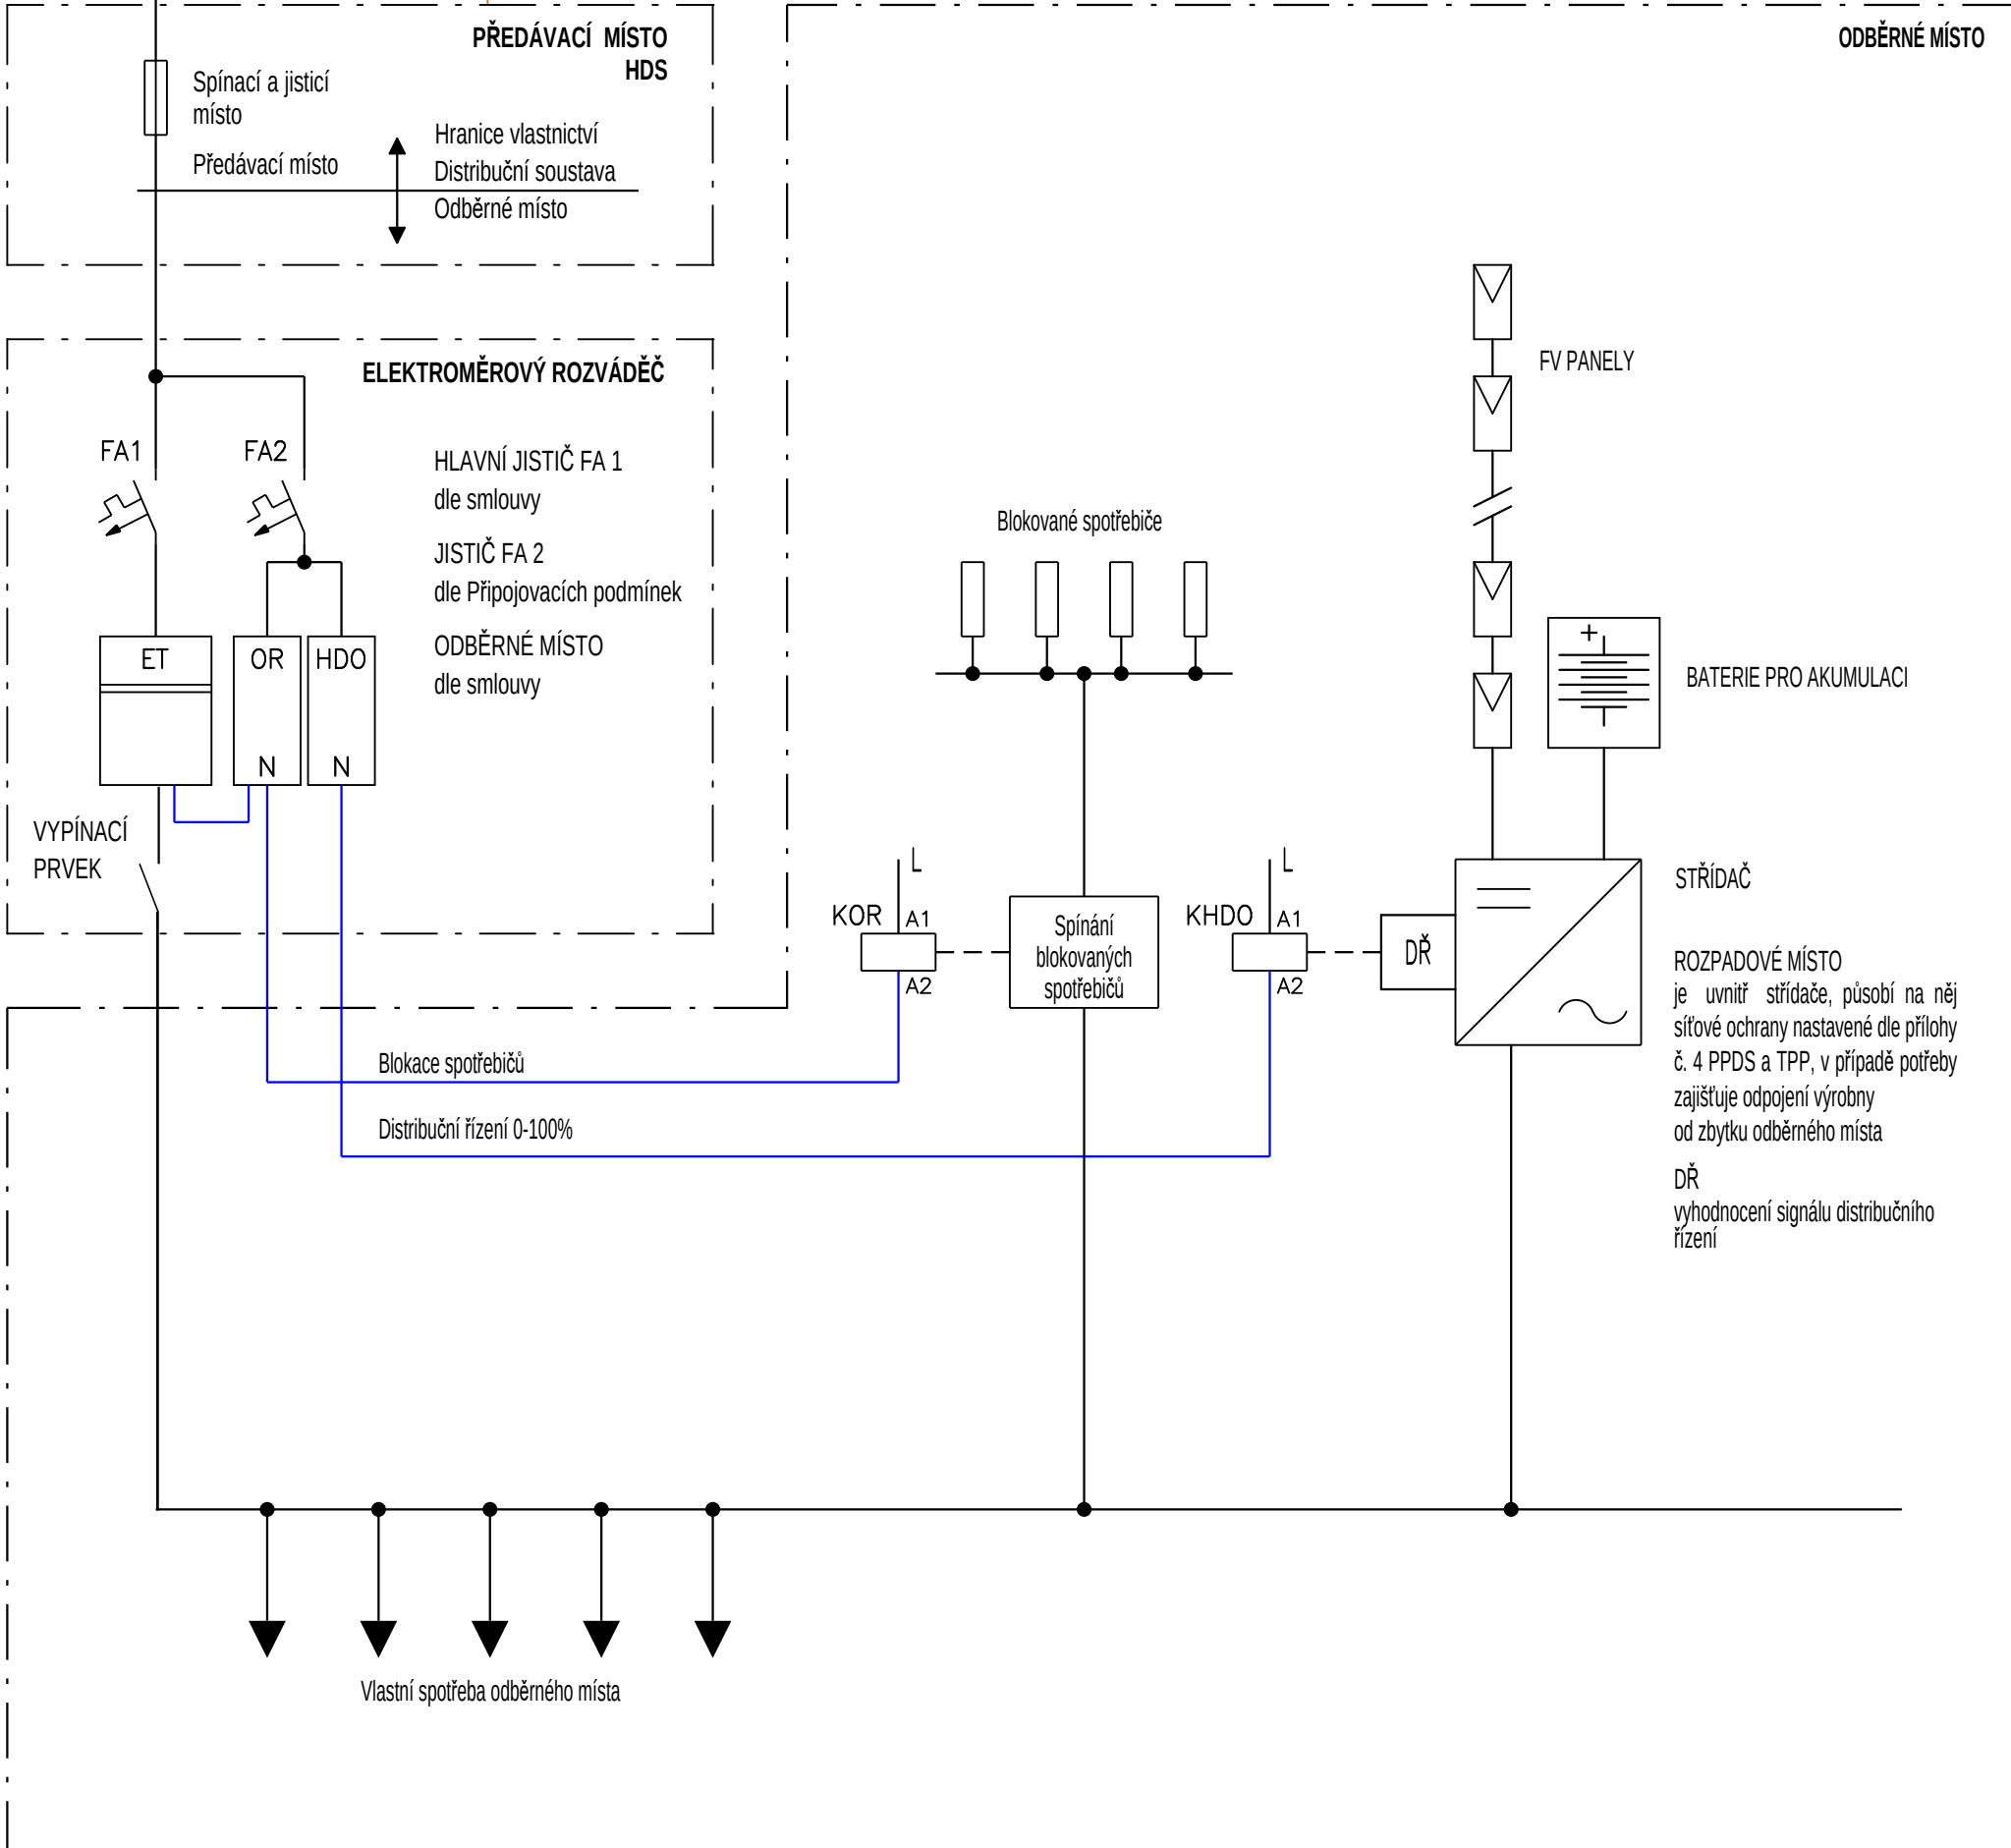

Rezervovaný výkon FVE: dle smlouvy

- režim možnosti dodávek přebytků vyrobené energie do distribuční sítě

--	--	--	--

Ochrana	Nastavení		Zpoždění (s)	
U>>>	1,2	x Un	0,1	okamžitá hodnota
U>>	1,15	x Un	5	okamžitá hodnota
U>	1,11	x Un	0	10 min. průměr
U<	0,7	x Un	2,7	okamžitá hodnota nesynchronní VM
U<	0,7	x Un	0,5	okamžitá hodnota synchronní VM
U<<	0,45	x Un	0,2	okamžitá hodnota
f>	51,5	Hz	0,1	
f<	47,5	Hz	0,1	

Pokud nebude $U >$ ochrana umět 10 min. průměr, je možno nastavit $1,11 U_n / 60 s$.

U, f ochrana je integrována ve střídači

snížení činného výkonu $P(f)$

... jalového výkonu $Q(U)$