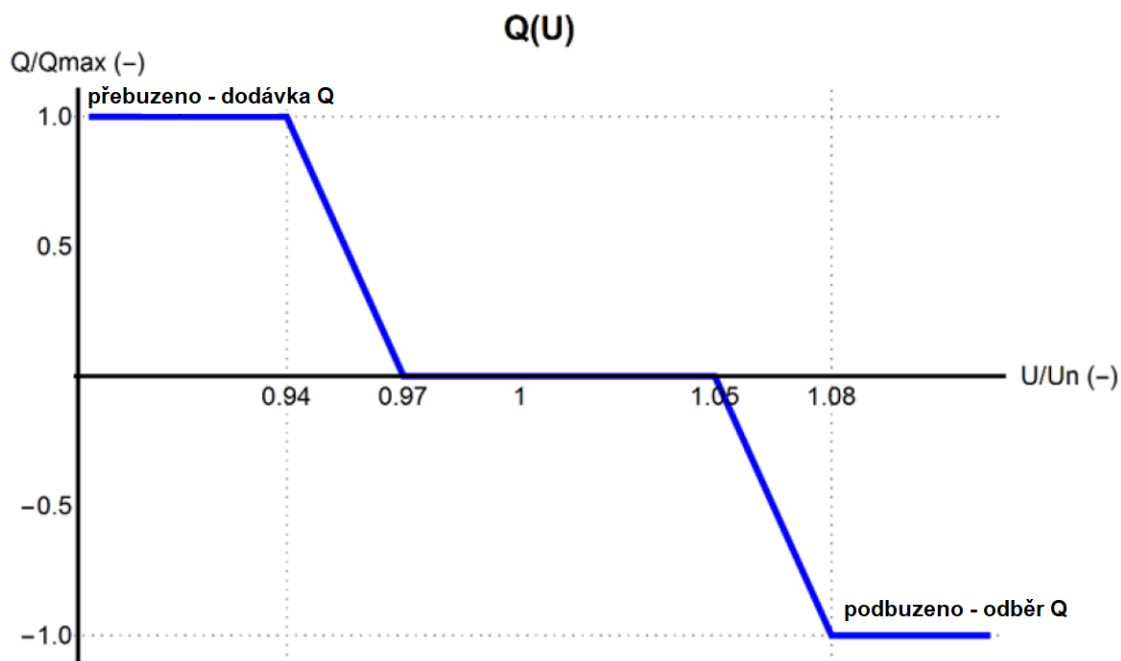


VP_08 Autonomní charakteristiky VM, akumulace vn, vvn

1. Autonomní charakteristika $Q(U)$ Obrázek č.1 Autonomní charakteristika $Q(U)$ Body charakteristiky $Q(U)$: $X1 = 0,94$ $X2 = 0,97$ $X3 = 1,05$ $X4 = 1,08$ Požadovaná časová konstanta funkce $Q(U) = 20$ sVyžadovaný rozsah regulace Q v rámci PQ diagramů odpovídá $\cos \varphi = \pm 0,9$ při jmenovitým výkonu generátoru / střídače, který je veVP_12 Požadavky na osazení UQ regulace a $Q(U)$ charakteristiky.