



DISTRIBUCE

Dodatek č. 2

k Připojovacím podmínkám VN, VVN

pro odběrná místa, výrobní elektřiny a lokální
distribuční soustavy připojené k distribuční síti
vysokého a velmi vysokého napětí


Vydává ČEZ Distribuce, a. s., Platnost od 1. 7. 2025

Předmětem tohoto dodatku je níže uvedený výčet změn ve stávajícím textu těchto připojovacích podmínek.

1. V kapitole 3.2. Primární měření se věta „U uživatelů DS připojených k DS vn jsou MTP osazeny v krajních fázích L1, L3.“ nahrazuje větami **„U uživatelů DS připojených k DS vn jsou MTP osazeny v krajních fázích L1, L3 nebo ve všech fázích L1, L2, L3. Provedení měření bude specifikováno v Technických podmínkách připojení, které jsou součástí Smlouvy o připojení.“**
2. V kapitole 3.2. Primární měření se věta „Připouští se i použití MTN dvoupólově izolovaných.“ nahrazuje větou **„Připouští se i použití MTN dvoupólově izolovaných pouze v Áronově zapojení.“**
3. V kapitole 3.4 Fakturační elektroměry se věta „U uživatelů DS s měřením v napěťové úrovni vn se používají dvousystémové elektroměry.“ nahrazuje větou **„U uživatelů DS s měřením v napěťové úrovni vn se používají dvousystémové nebo třísystémové elektroměry.“**
4. V kapitole 9 Seznam volných příloh ve VP_1 Schémata vn, vvn se **doplňuje schéma č. 15 „Schéma zapojení nepřímého třísystémového primárního měření (vn strana fakturačního měření).“ Schéma zapojení je součástí tohoto dodatku.**
5. V kapitole 10 Tabulka závaznosti připojovacích podmínek vn, vvn podle nejčastějších činností se původní tabulka závaznosti se **mění touto novou tabulkou:**

Typ činnosti na odběrném místě/ výrobně/LDS	Revizní zpráva, protokoly od MTP/MTN	Osazení univerzálním zámkovým systémem PDS	Konstrukce a provedení ER/SM	Vodiče spojovacího vedení od MTP/ MTN do ER/SM	MTP/MTN	Úprava OM na osazení 3-systémové měření na hl. VN (dle schématu v tomto dodatku)
Číslo kapitol		3.1	3.7	3.6, 3.7.3	3.5	3.2, 3.4.
Nový odběr nebo odběrné místo po ukončení rezervace příkonu	Ano	✓	✓	✓	✓	✓
Změna RP s výměnou MTP/MTN	Ano	✓	✓	✓	✓	✓
Změna RP bez výměny MTP/MTN	Ano	✓	✓	x	x	x
Výměna prvků při poruše (MTP/MTN)	Měněný prvek musí splňovat Připojovací podmínky					
Rekonstrukce nebo výměna ER	Ano	✓	✓	✓	✓	✓
Nová výrobní bez vazby na stávající odběrné místo	Ano	✓	✓	✓	✓	✓
Nová výrobní s vazbou na stávající odběrné místo	Ano	✓	✓	✓	✓	✓
Rekonstrukce / navýšení instalovaného výkonu výroby	Ano	✓	✓	✓	✓	✓

Schéma č. 15: zapojení nepřímého třísystémového primárního měření
(vn strana fakturačního měření)

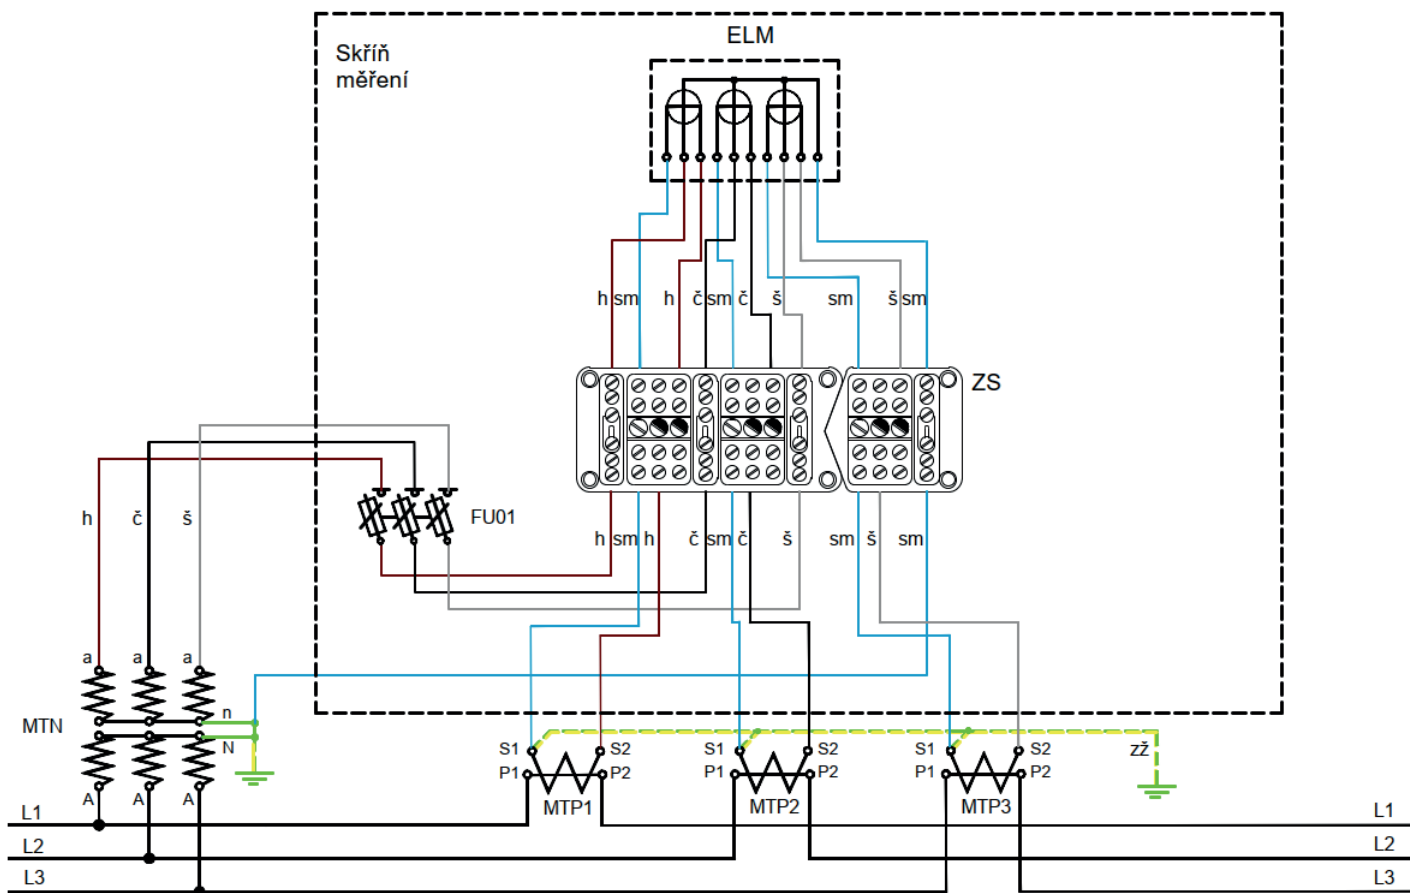

Legenda:

- ELM** elektroměr
- MTP** měřicí transformátory proudu
- MTN** měřicí transformátory napětí
- FU01** pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG
- ZS** zkušební svorkovnice

Barevné značení vodičů: h - hnědý, č - černý, š - šedý, sm - světle modrý, zž - zelenožlutý