


Stanovení míst s přenosem informací ze samostatného akumulčního zařízení na dispečink PDS
(pro akumulční zařízení s $P_{\text{inst}} \geq 100 \text{ kW}$ a současně $RV > 0 \text{ kW}$)

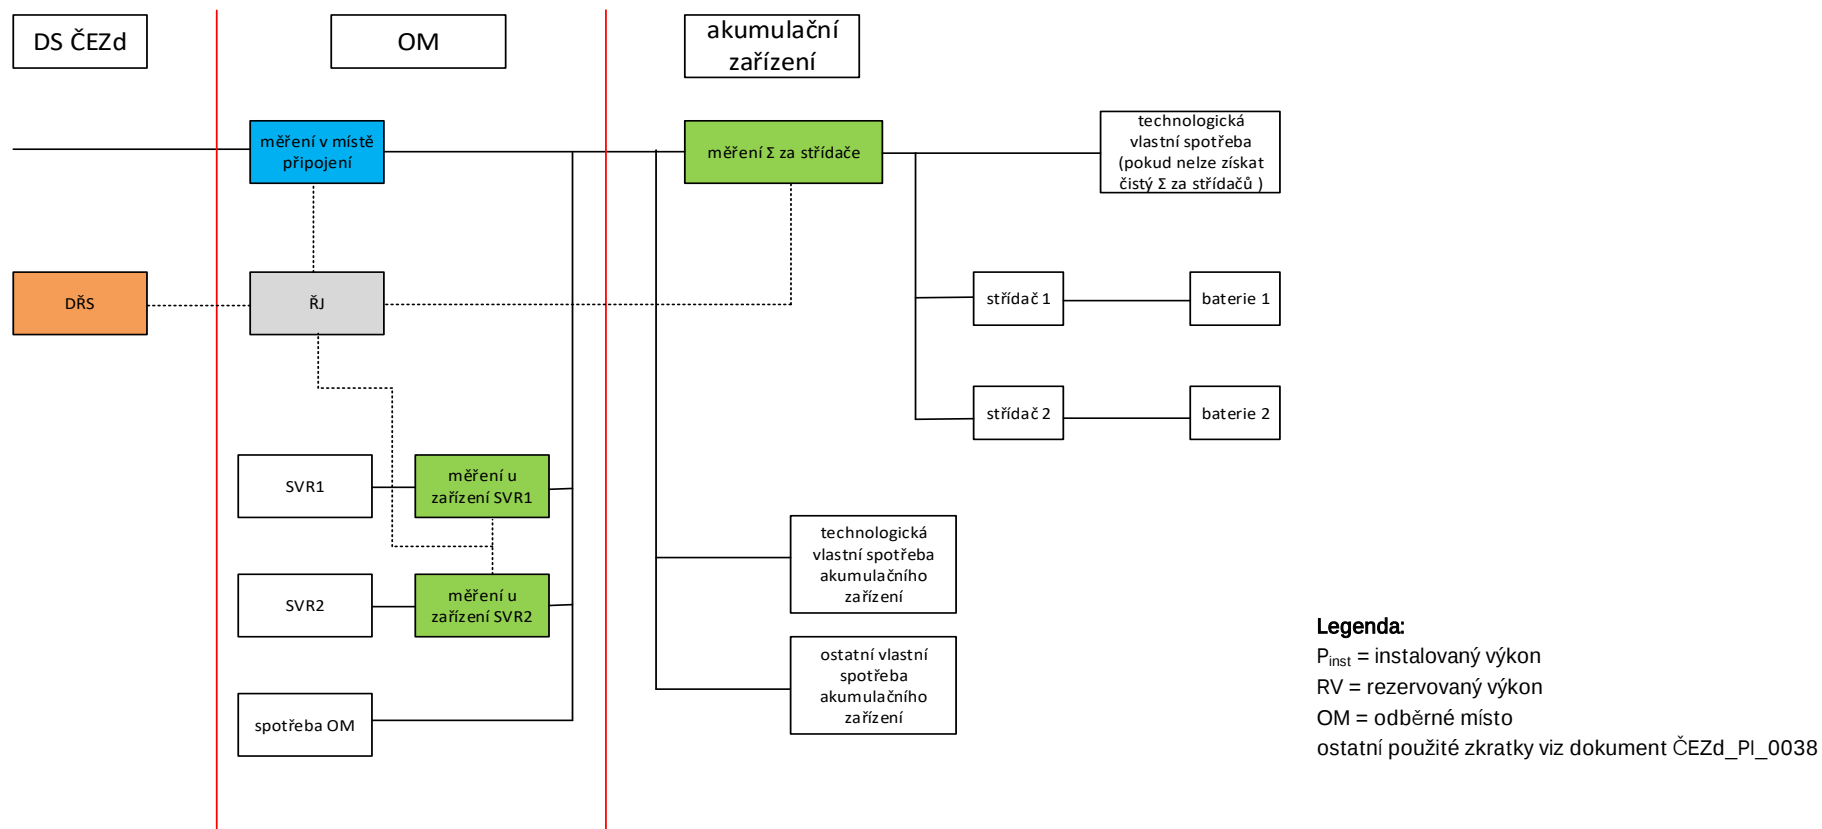

Měření v místě připojení, které bude poskytovat informace za celé odběrné místo, je vyžadováno vždy.

Zeleně označená měření se vyžadují v případě že P_{inst} měřeného zařízení (střídače s bateriemi, SVR) je $\geq 100 \text{ kW}$, v případě, že P_{inst} jednotlivých zařízení SVR je $< 100 \text{ kW}$, bude požadováno pouze společné měření dané kategorie zařízení (obdobně jako u střídačů s bateriemi), přestože suma dané kategorie zařízení bude mít $P_{\text{inst}} < 100 \text{ kW}$.

Schéma se pro účely stanovení přenášení dat do DŘS použije i pro akumulční zařízení, která neobsahují zařízení SVR nebo na přímo připojená akumulční zařízení do DS, která nejsou vnořená v rámci OM.

V případě více míst připojení do DS PDS jsou měřena všechna místa připojení a všechna tato měření jsou přenášena přes jednu ŘJ do DŘS.

Schéma se pro účely stanovení přenášení dat do DŘS použije i pro akumulční zařízení bez střídačů (např. přečerpávací vodní elektrárny).